


PODORYS HLAVNÝ ROZVOD

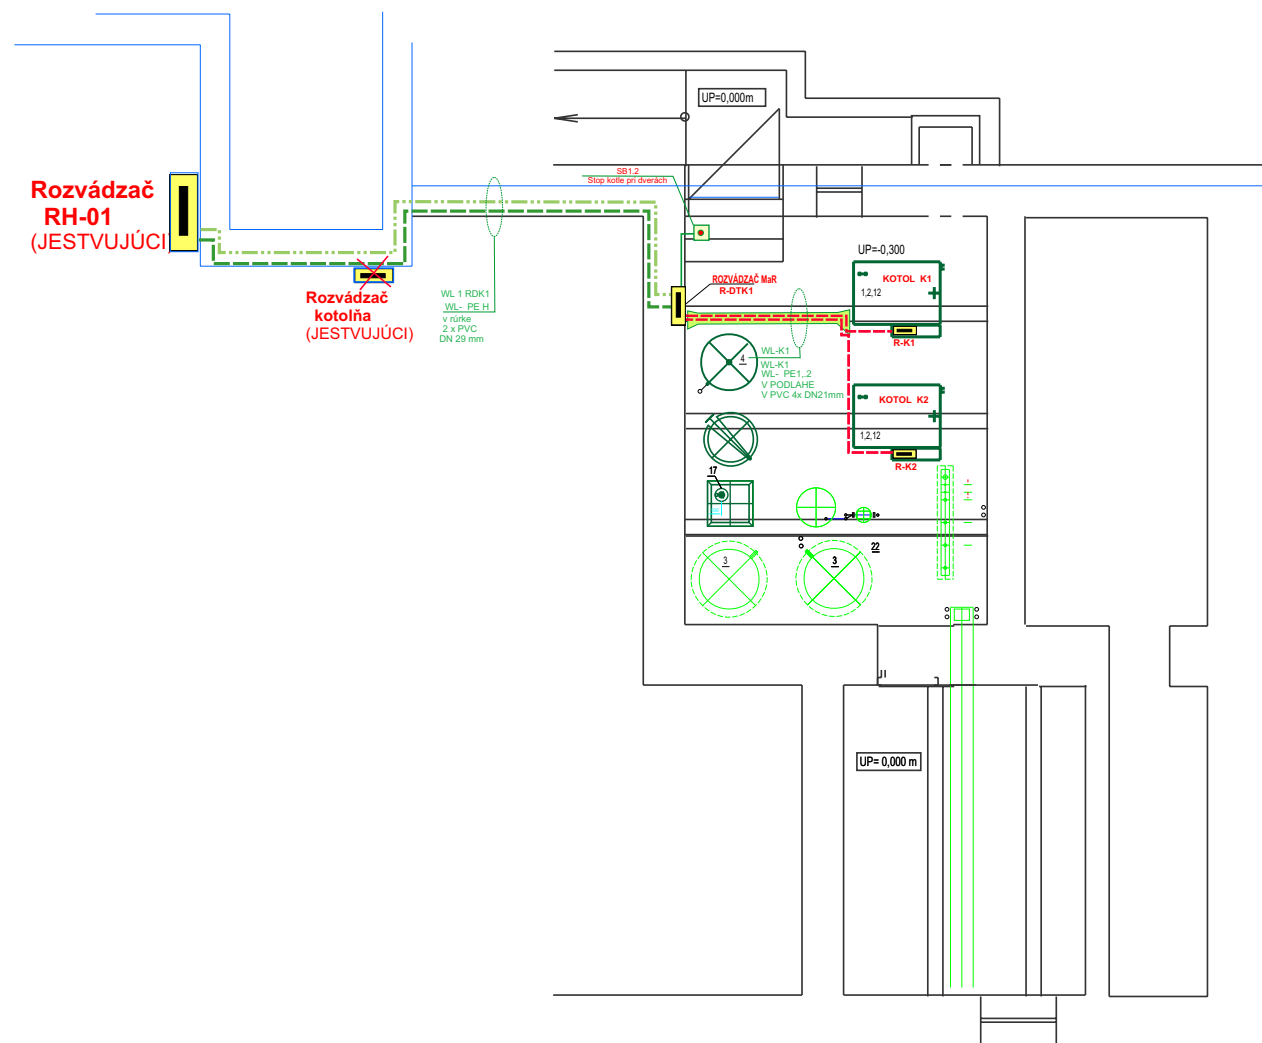

Napät'ová sústava NN : 3 PEN str 50Hz,400V,TN-C-S
 Ochrana pred UEP pri poruche: samočinným odpojením od napájania

ELEKTROINŠTALÁCIA

PROJEKTANT:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	
Ing.Hollý Anton	ING. FRANTIŠEK URBANÍK	ING. FRANTIŠEK URBANÍK	ING. FRANTIŠEK URBANÍK	
GEN. PROJEKTANT: ENERGOPROJEKCIA I.HOUDEKA55/57 034 01 RUŽOMBEROK				FORMÁT: 2xA4
INVESTOR: Obec Čavoj 972 29 Čavoj 86				DÁTUM: 03/2018
STAVBA: Rekonštrukcia kotolne na biomasu v ZŠ a MŠ obce Čavoj				ÚČEL: PROJEKT STAVBY
OBJEKT: UMELÉ OSVETLENIE A VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY				ZÁK. ČÍSLO: 031/2015
OBSAH VÝKRESU: HLAVNY ROZVOD				PROFESIA: ELEKTRO
				MIERKA: .1:20
				ČÍSLO VÝKRESU: 001