


SCHÉMA POSPOJOVANIA A UZEMNENIA

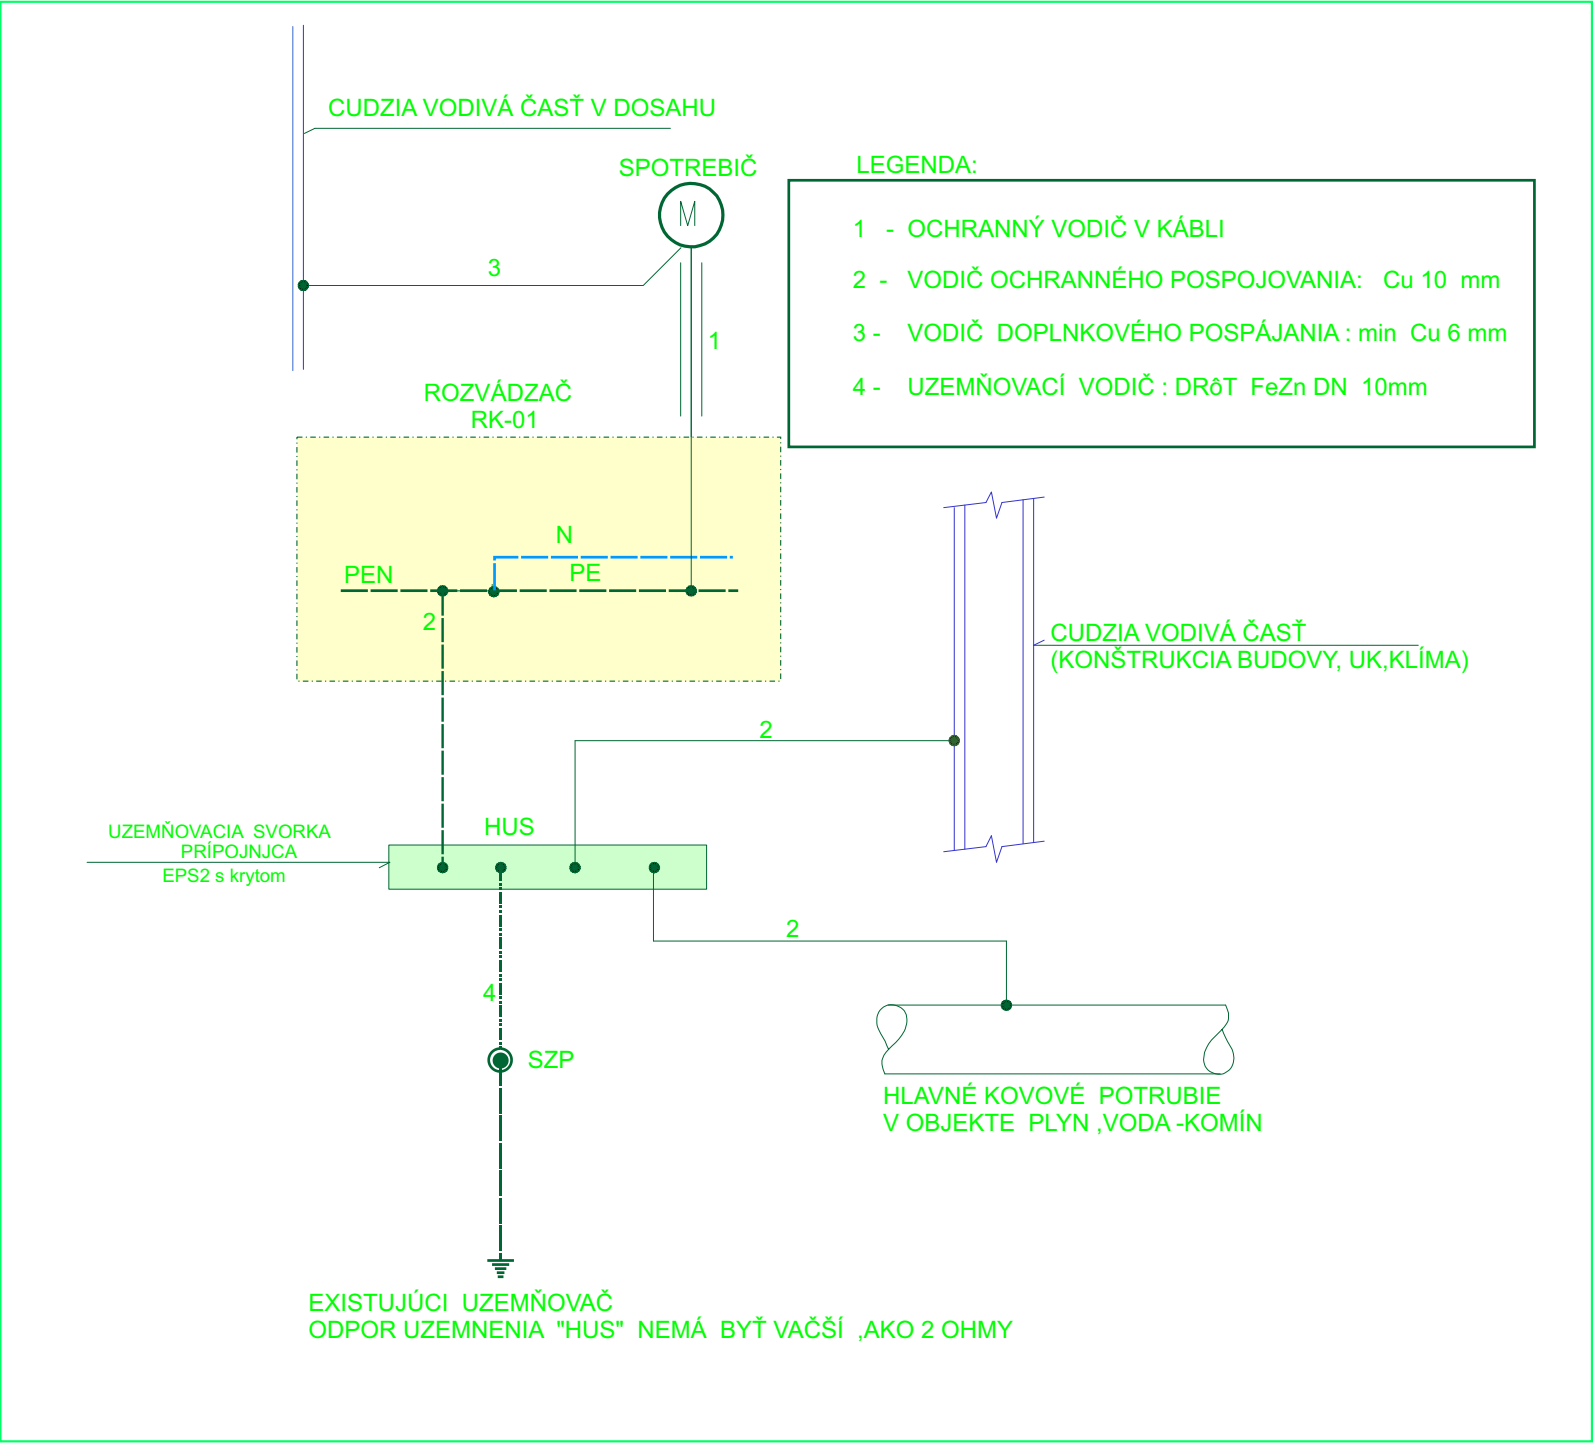

Napät'ová sústava NN : 3 PEN str 50Hz,400V,TN-C-S
Ochrana pred UEP pri poruche: samočinným odpojením od napájania

ELEKTROINŠTALÁCIA

PROJEKTANT:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	<div>energoprojekcia</div> <div>I.Houdeka 55/57</div> <div>034 01 Ružomberok</div>	
Ing.Holíý Anton	ING. FRANTIŠEK URBANÍK	ING. FRANTIŠEK URBANÍK	ING. FRANTIŠEK URBANÍK		
GEN. PROJEKTANT: ENERGOPROJEKCIA I.HOUDEKA55/57 034 01 RUŽOMBEROK				FORMÁT:	2xA4
INVESTOR: Obec Čavoj 972 29 Čavoj 86				DÁTUM:	03/2018
STAVBA: Rekonštrukcia kotolne na biomasu v ZŠ a MŠ obce Čavoj				ÚČEL:	PROJEKT STAVBY
				ZÁK. ČÍSLO:	031/2015
OBJEKT: UMELE OSVETLENIE A VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY				PROFESIA	ELEKTRO
OBSAH VÝKRESU: SCHÉMA POSPOJOVANIA A UZEMNENIA				MIERKA: 1:20	ČÍSLO VÝKRESU: 006